

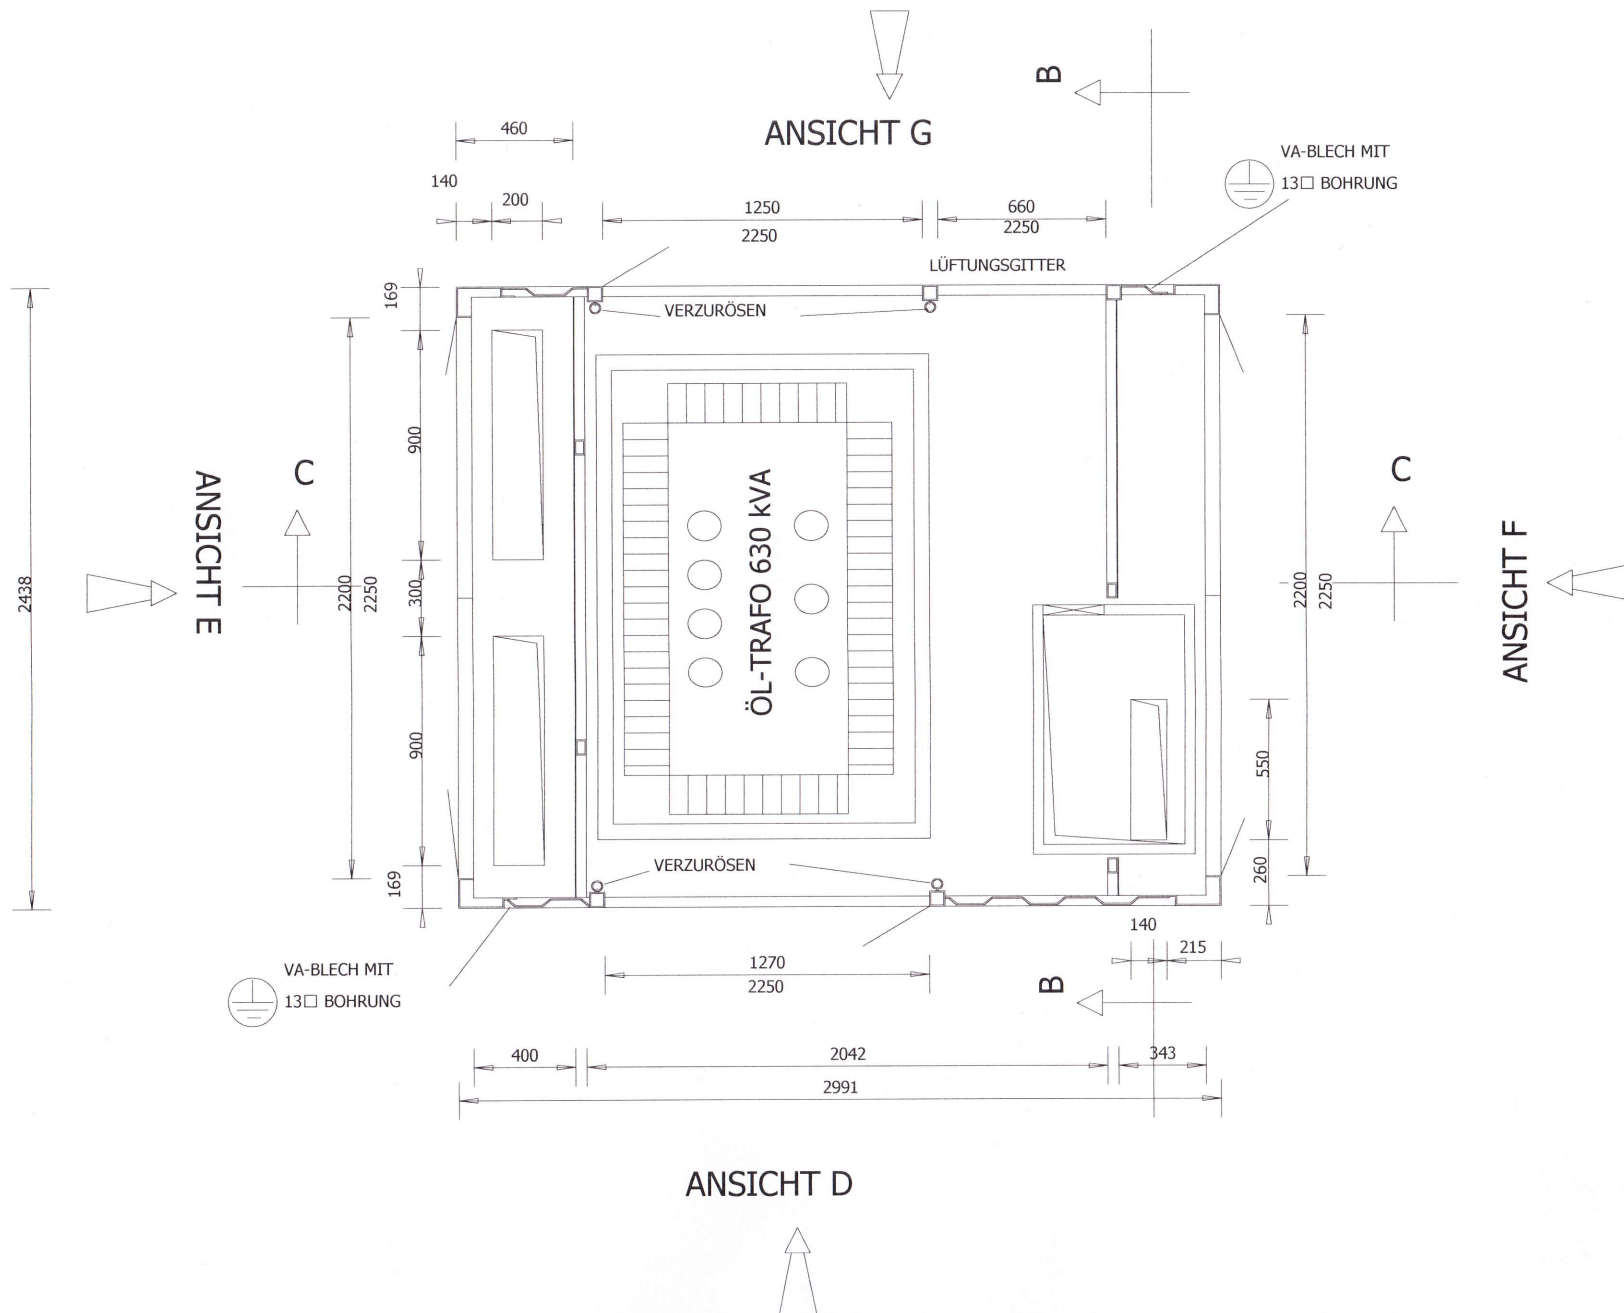
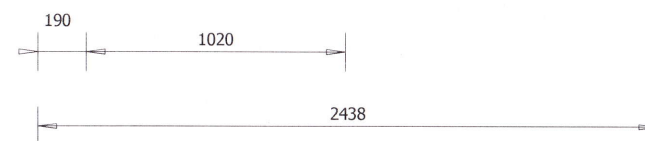
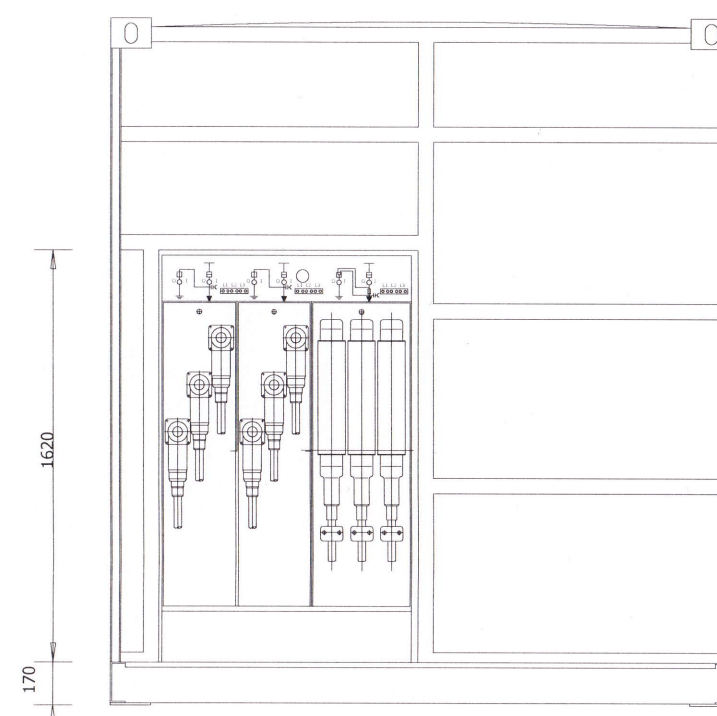




			Datum	20.07.2011	ERKO Klaus Kohlweyer GmbH Otto-Hahn-Str. 45 63165 Mülheim am Main Tel. 06108/991266 Fax 991267		Anlagenaufbau Baustrom-Container-Station		Projekt: Baustromstation Nr.1 Z.Nr.: 5932-3-4011/1-04-11		= NE		
			Bearb.								+		
			Gepr										Blatt 3
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch							Blatt 15


SCHNITT B-B

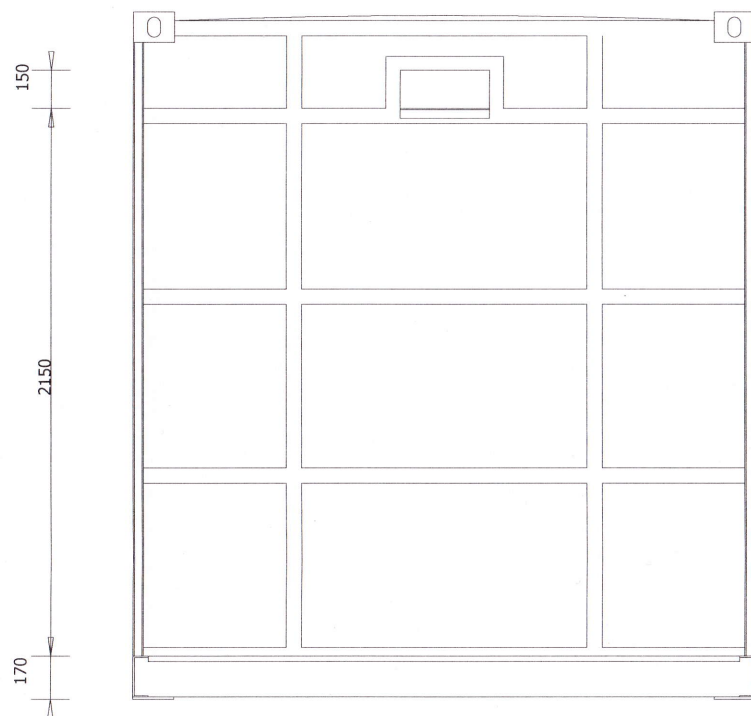


			Datum	20.07.2011			ERKO Klaus Kohlweyer GmbH Otto-Hahn-Str.45 63165 Mühlheim am Main Tel. 06108/991266 Fax 991267	Anlagenaufbau Baustrom-Container-Station	Projekt: Baustromstation Nr.1		= NE			
			Bearb.								+			
			Gepr											
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch			Z.Nr.: 5932-3-4011/1-04-11		Blatt	1		
											Blatt			

Schutzvermerk nach DIN 34 bzw. DIN ISO 16016 beachten.

SCHNITT C-C

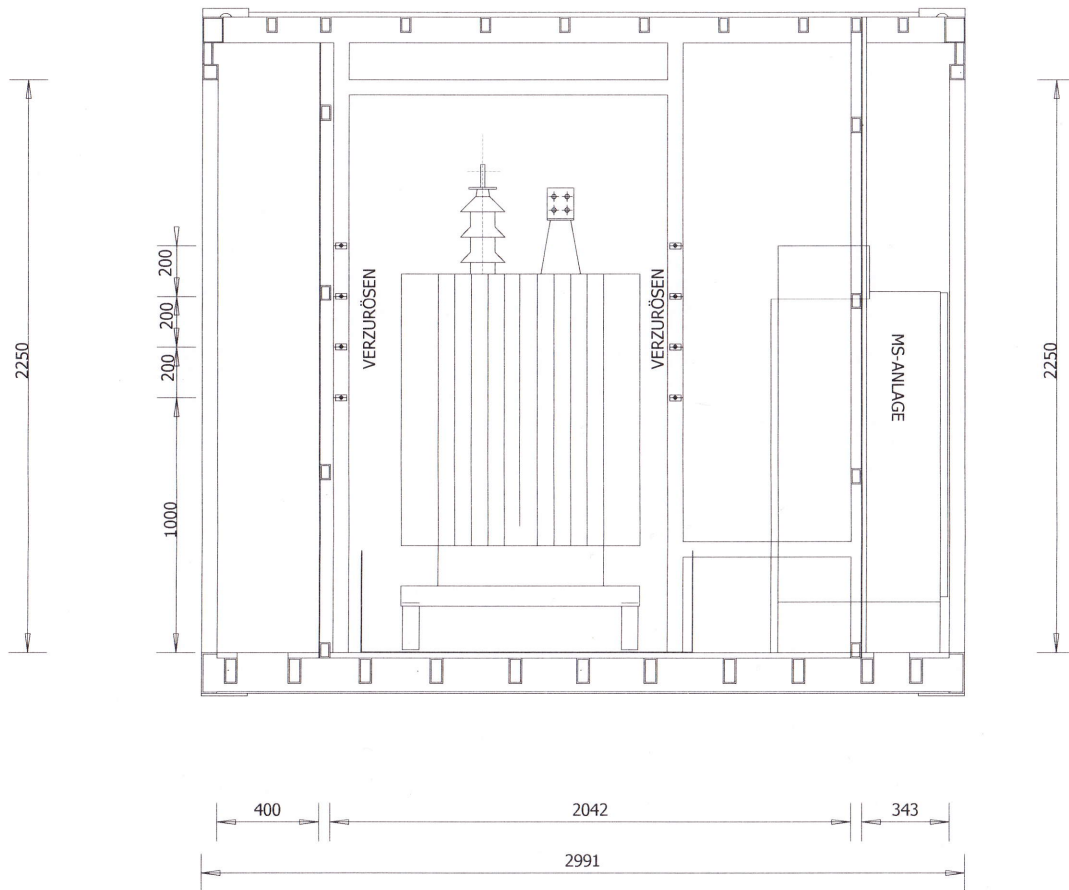


ANSICHT D

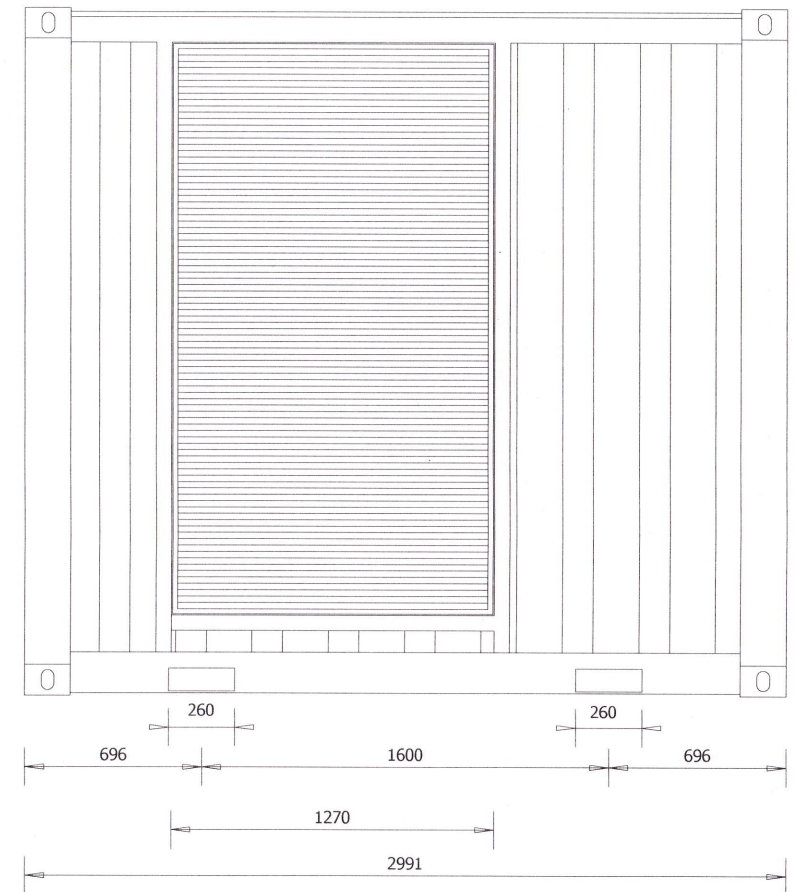

Schutzvermerk nach DIN 34 bzw. DIN ISO 16016 beachten.

ANSICHT G

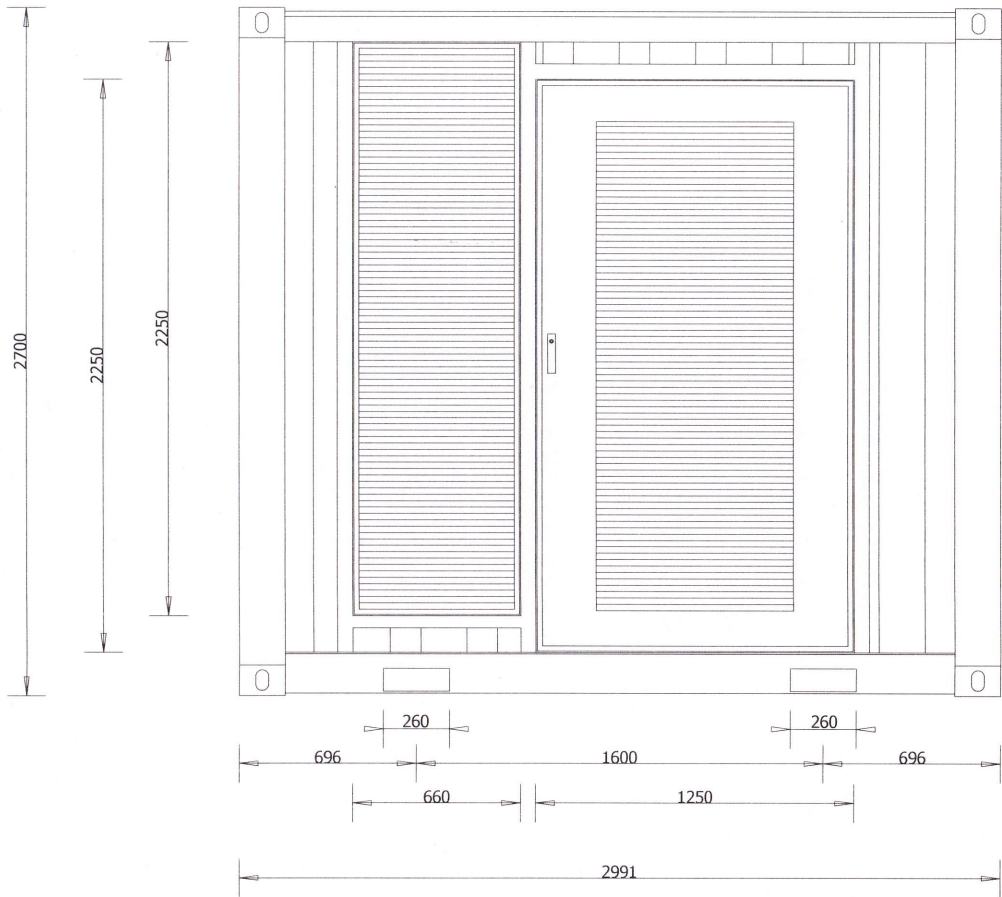

uLEGENDE

- 1. 8 Stck. Iso-Containerecken
- 2. Stahlsickenblechseitenwände, 3mm
- 3. Stahltränenblechdach, 4 auf 6mm
- 4. mehrfach verleimter Holzboden
- 5. Stirnseitige Öffnung b x h 2200x2250mm
- 6. 1 Stck. Öffnung für Wetterschutzgitter b x h 1270x2250mm
- 7. 1 Stck. Öffnung für Wetterschutzgitter b x h 660x2250mm
- 8. 1 Stck. Öffnung für Tür b x h 1250x2250mm
- 9. 1 Stck. 3mm Vollblechtrennwand verstärkt mit RR 60x40x5, Öffnung b x h 350x150mm
- 10. 1 Stck. 3mm Vollblechtrennwand verstärkt mit RR 60x40x5, Öffnung b x h 1020x1620mm
- 11. Verstärkungen zur Aufnahme des Trafos
- 12. 4 Stck. Befestigungspunkte zur Sicherung des Trafos
- 13. 2 Stck. Bodenöffnungen b x l 900x200mm
- 14. 1 Stck. Bodenöffnung b x l 140x400mm
- 15. Container gestrahlt, grundiert und lackiert in RAL 7035


Öffnung b x h 1020x1620mm

			Datum	20.07.2011		
			Bearb.	mhubert		
			Gepr.			
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch

ERKO Klaus Kohlweyer GmbH
Otto-Hahn-Str. 45
63165 Mühlheim am Main
Tel. 06108/991266 Fax 991267

Anlagenaufbau
Baustrom-Container-Station

Projekt: Baustromstation Nr.1	= NE	
	+	
Z.Nr.: 5932-3-4011/1-04-11	Blatt 7	
	Blatt 15	

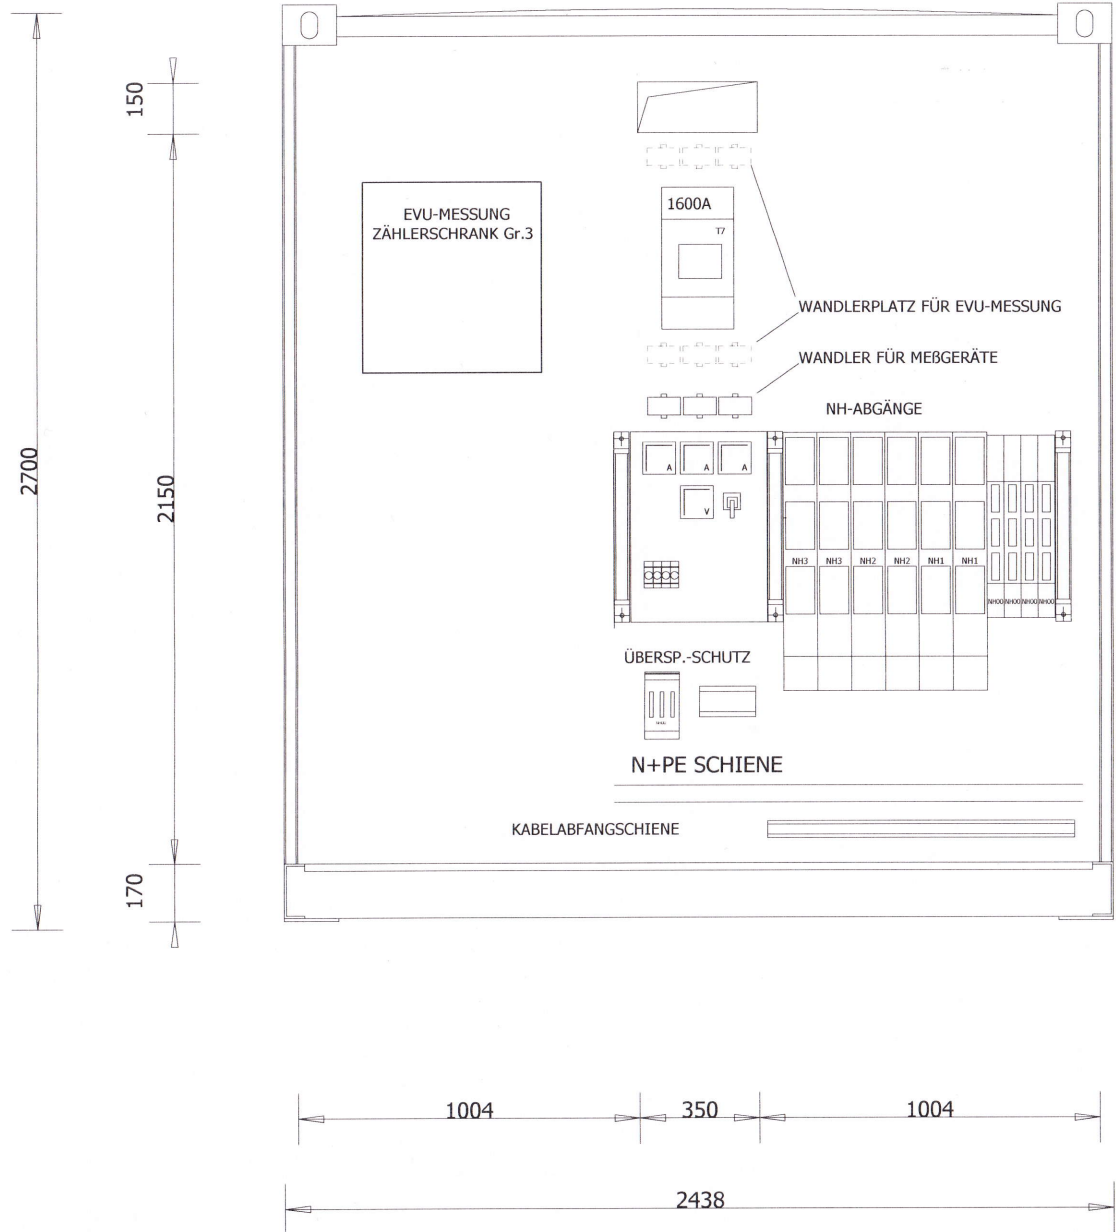

			Datum	20.07.2011	ERKO Klaus Kohlweyer GmbH	
			Bearb.			
			Gepr.			
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch

ERKO Klaus Kohlweyer GmbH
Otto-Hahn-Str.45
63165 Mülheim am Main
Tel. 06108/991266 Fax 991267

Anlagenaufbau
Baustrom-Container-Station

Projekt: Baustromstation Nr.1

Z.Nr.: 5932-3-4011/1-04-11

= NE	
+	
Blatt	8
Blatt	15


Messleitungen

EVO Meßschrank
Einbauplatz

Z	


Meßleitungen

NIEDERSP.-ANLAGE
400/231V ANLAGE

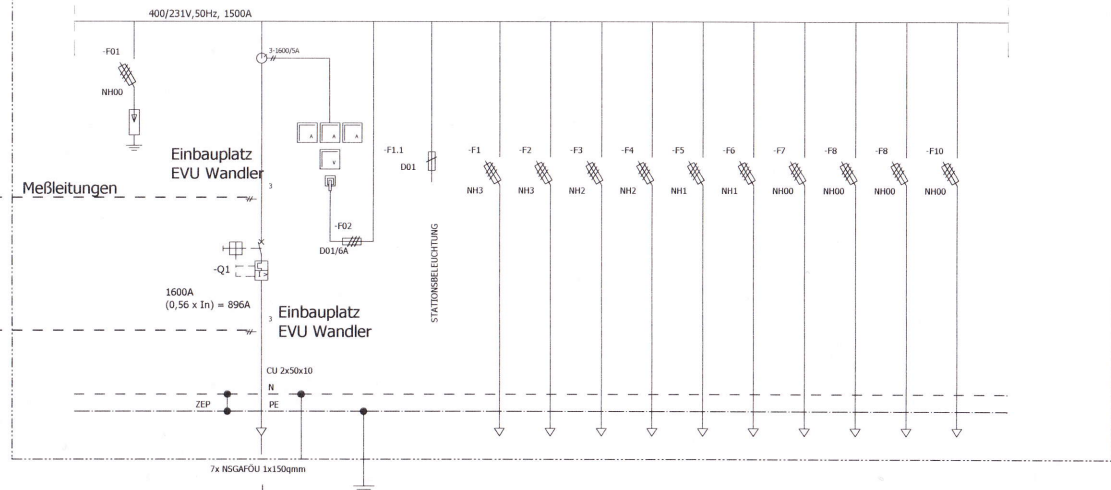


MITTELSP.-ANLAGE

FABR.: ORMAZABAL, TYP: GA2K1TS
DRUCKFEST UND STÖRLICHTBOGENFEST 1sek.,LISTE 2

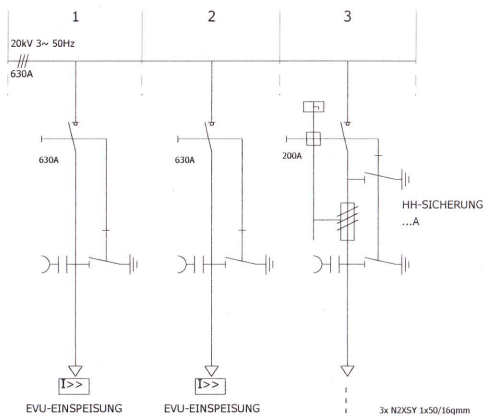


KURZSCHLUßANZEIGER
FABR.: HORSTMANN
TYP: SIGMA 3.0




3x N2XSY 1x50/16qmm



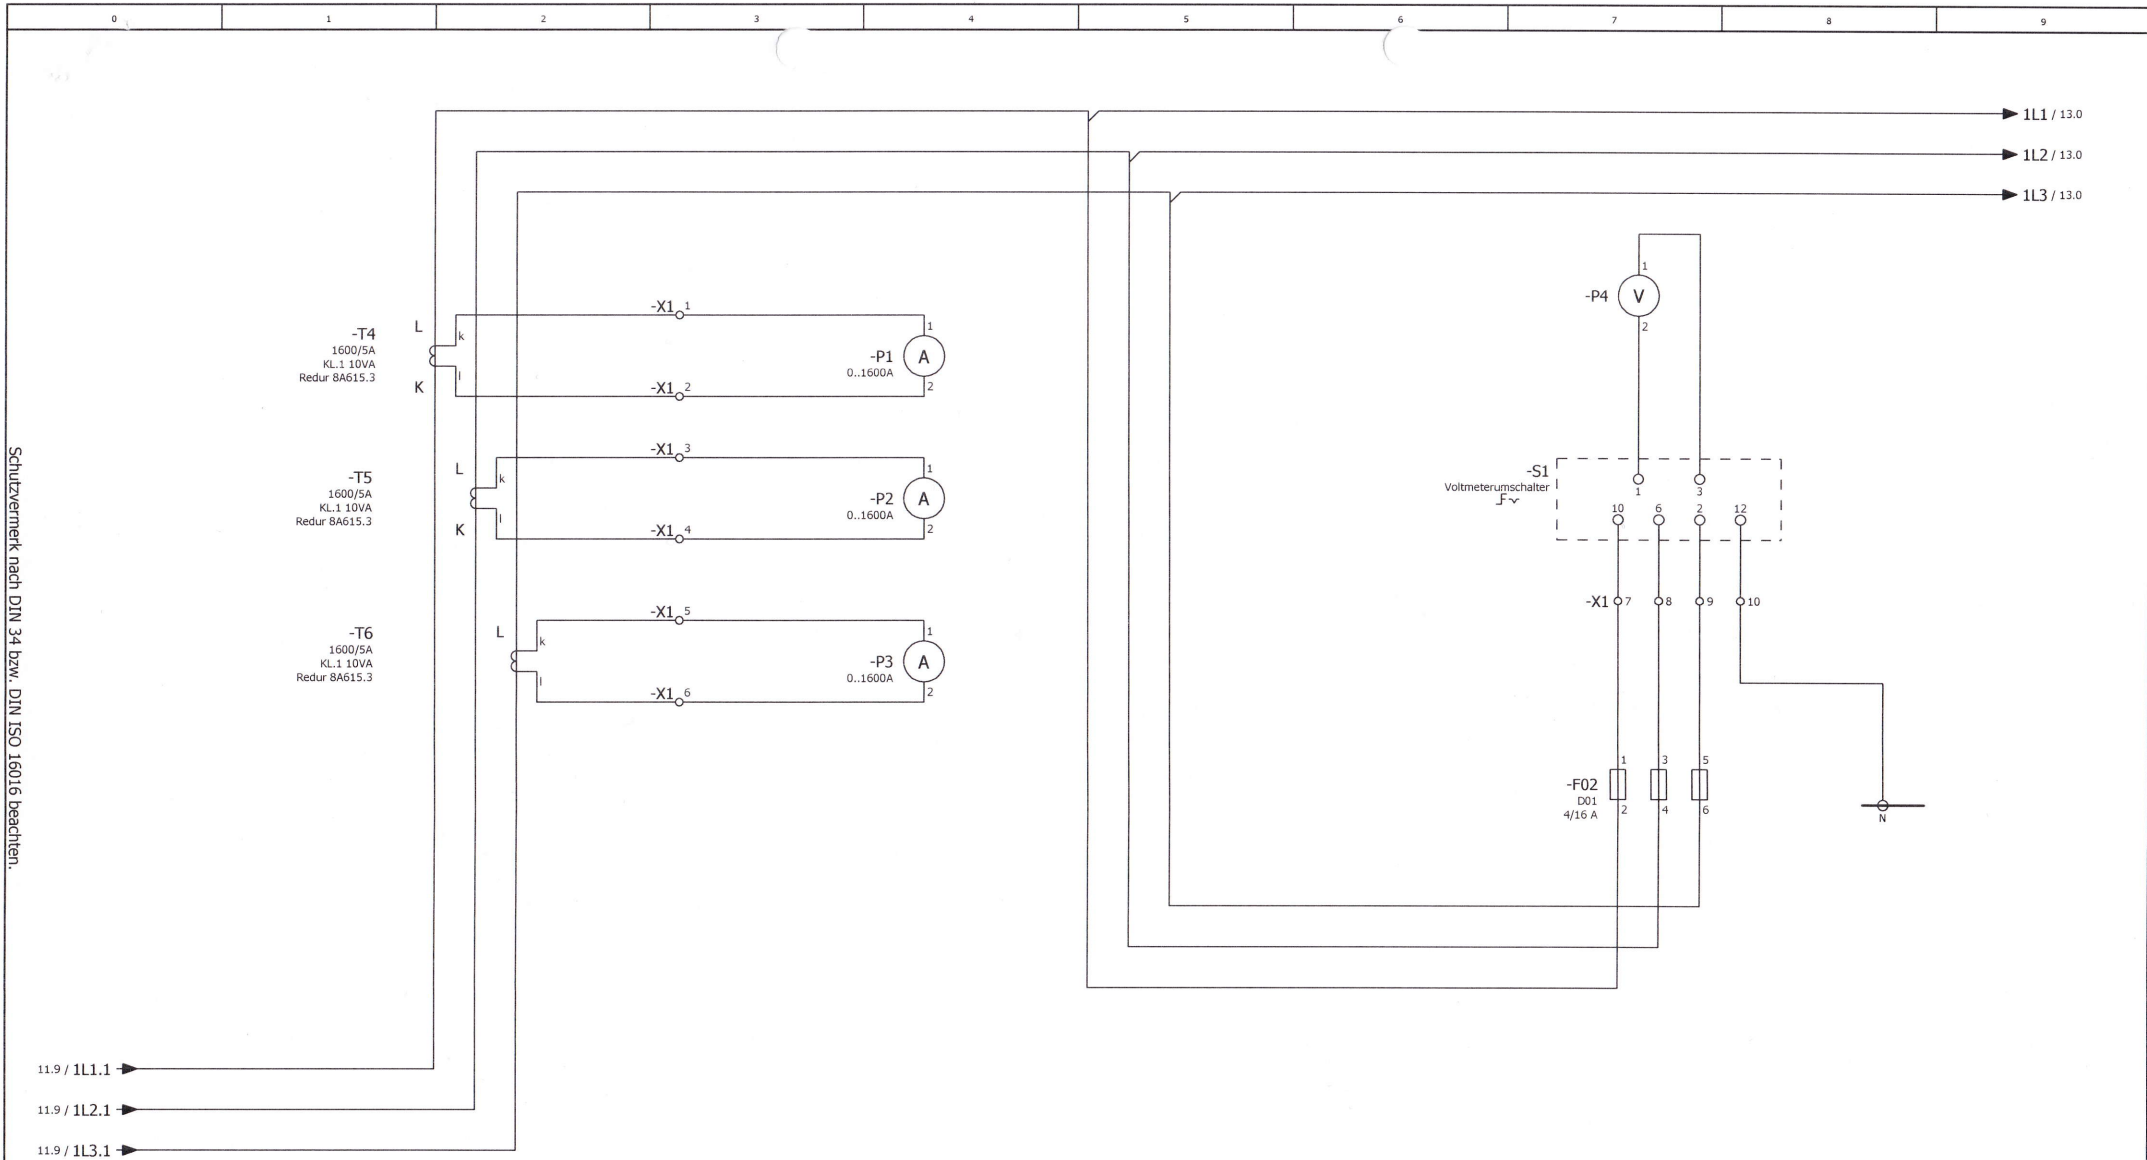

Schutzvermerk nach DIN 34 bzw. DIN ISO 16016 beachten.

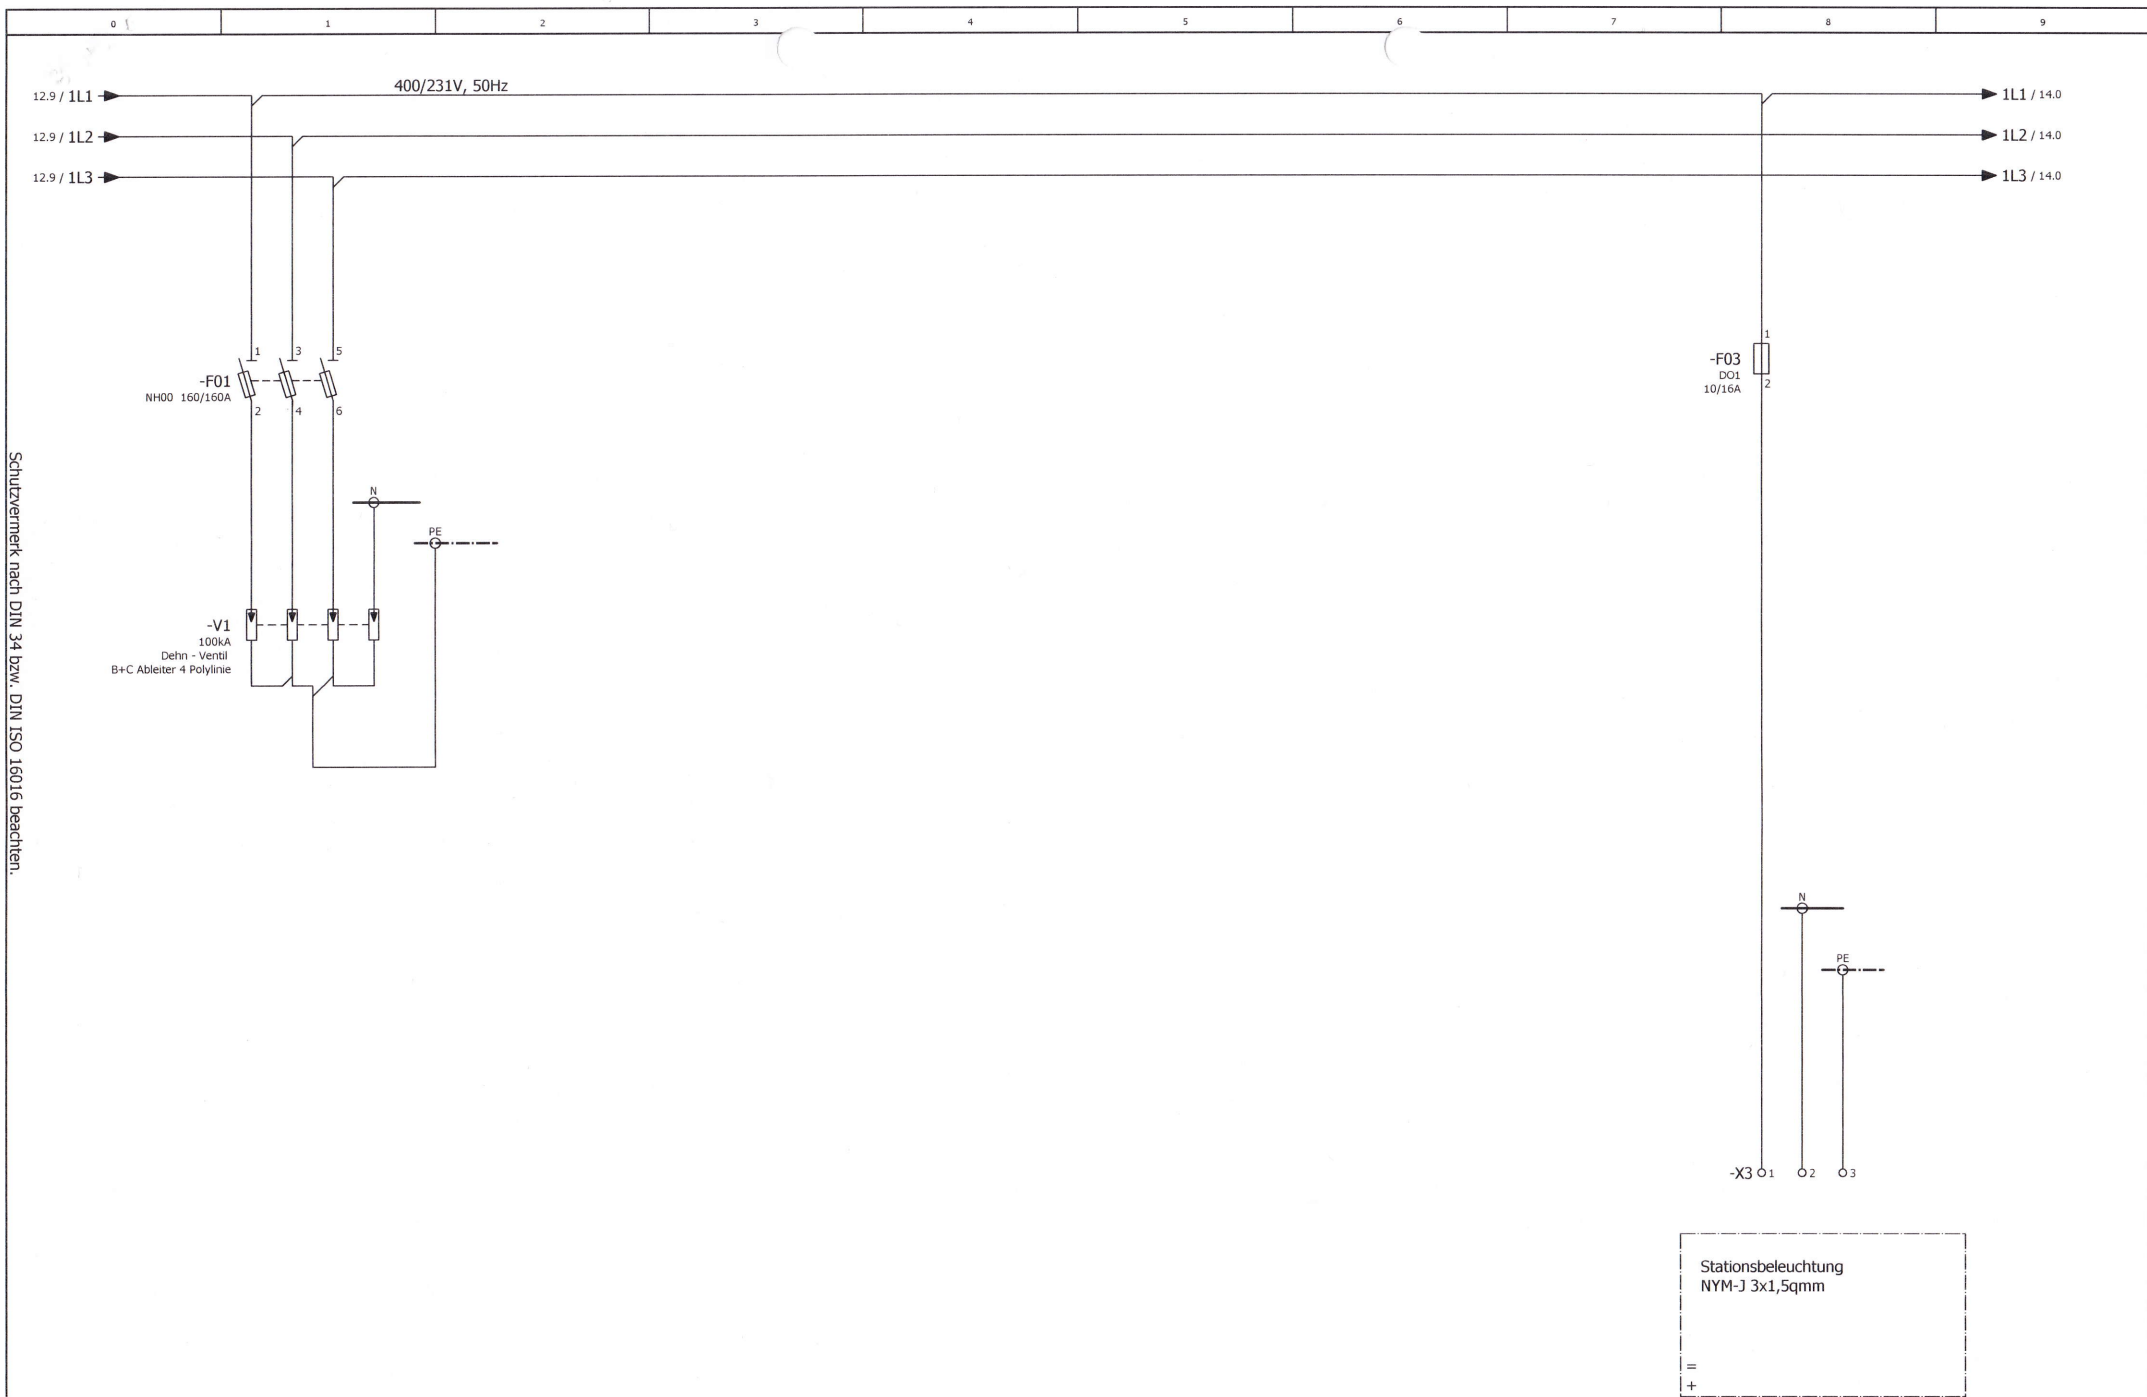

			Datum	20.07.2011
			Bearb.	
			Gepr.	
Änderung	Datum	Name	Urspr	

			Ersatz von	Ersetzt durch
--	--	--	------------	---------------

ERKO Klaus Kohlweyer GmbH
 Otto-Hahn-Str.45
 63165 Mühlheim am Main
 Tel. 06108/991266 Fax 991267

Übersichtsplan
 Baustrom-Container-Station

Projekt: Baustromstation Nr.1

Z.Nr.: 5932-3-4011/1-04-11

Blatt 13
 Blatt 15

